

REHVA COVID-19 Richtlijnen

(Versie 03 April 2020)

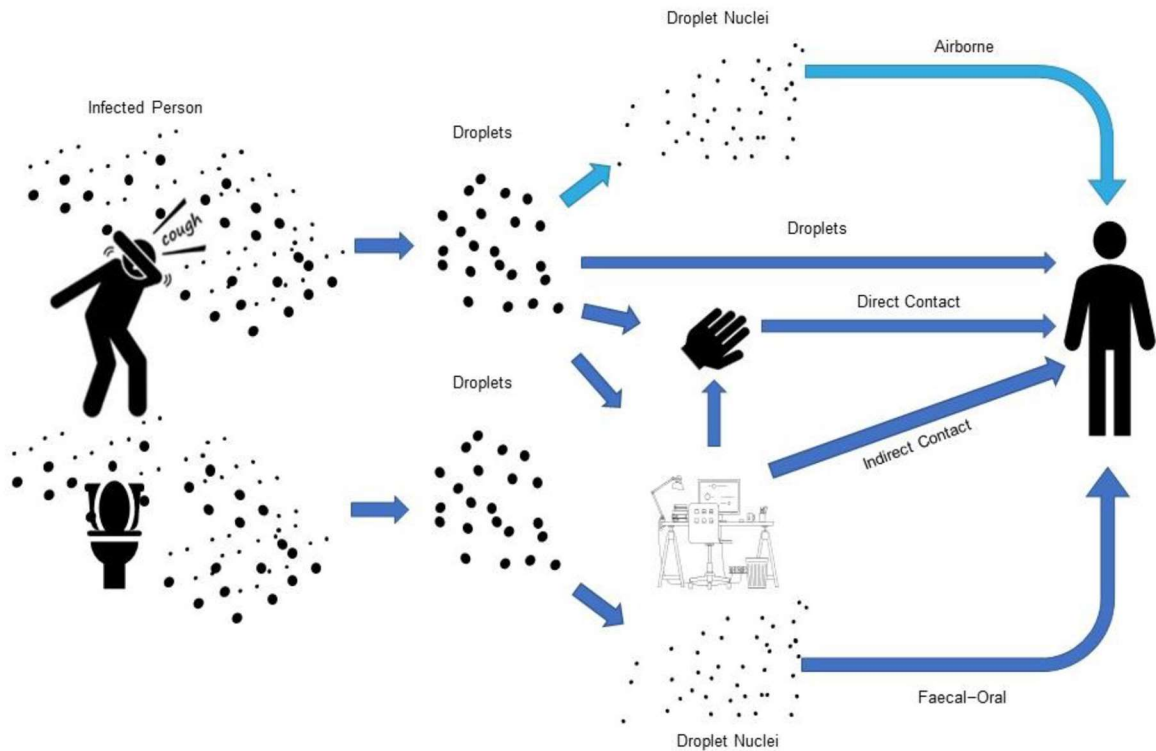


Figure 1. WHO reported exposure mechanisms of COVID-19 SARS-CoV-2 droplets (dark blue colour). Light blue colour: airborne mechanism that is known from SARS-CoV-1 and other flu, currently there is no reported evidence specifically for SARS-CoV-2 (figure: courtesy Francesco Franchimon).

Samenvatting van praktische maatregelen voor de exploitatie van installaties

1. Beveilig ventilatie van ruimtes met buitenlucht
2. Schakel de ventilatie minimaal 2 uur voor de gebruikstijd van het gebouw in op nominale snelheid en schakel 2 uur na de gebruikstijd van het gebouw over op lagere snelheid
3. Schakel 's nachts en in het weekend de ventilatie niet uit, maar laat de systemen op een lagere snelheid draaien
4. Zorg voor regelmatige ventilatie met ramen (zelfs in mechanisch geventileerde gebouwen)
5. Houd de toiletventilatie 24/7 in werking
6. Vermijd open ramen in toiletten om de juiste ventilatierichting te verzekeren
7. Geef de bewoners van het gebouw de instructie om toiletten met gesloten deksel door te spoelen
8. Schakel luchtbehandelingskasten met recirculatie om naar 100% buitenlucht
9. Inspecteer warmteterugwinningsapparatuur om er zeker van te zijn dat lekkages onder controle zijn
10. Schakel de ventilatorconvectoren uit of laat ze zo draaien dat de ventilatoren continu aan staan
11. Wijzig de instelpunten voor verwarming, koeling en mogelijke bevochtiging niet
12. Plan in deze periode geen kanaalreiniging
13. Vervang de centrale buitenlucht- en afvoerluchtfilters zoals gewoonlijk, volgens het onderhoudsschema
14. Regelmatige filtervervangning en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met gemeenschappelijke beschermingsmaatregelen, waaronder ademhalingsbescherming